

KAJIAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN DAYA LISTRIK UNTUK  
MEREDUKSI KONSUMSI BAHAN BAKAR SPESIFIK(SFC) GENERATOR  
SET CADANGAN (STUDI KASUS PADA GEDUNG POLITEKNIK MUARA  
TEWEH)

Juli Chandra Teruna, ST., M.Eng<sup>1</sup>

Politeknik Muara Teweh<sup>1</sup>

email : [julichandra19@gmail.com](mailto:julichandra19@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Sejak tahun 2016 sistem kelistrikan di Muara Teweh dan sekitarnya telah disuplai oleh Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bangkanai sebesar 7,7 MW. Terkait dengan kemampuan sistem pembangkit dan penyesuaian sistem yang sudah ada, maka dilakukan serangkaian uji coba seperti tes pembebanan mesin pembangkit, keandalan sistem jaringan dan revitalisasi distribusi beban di kota Muara Teweh dan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan adanya pemadaman listrik terjadwal pada tanggal tertentu setiap bulan yang dilakukan oleh PT. PLN. Hal ini berimbas kepada pelanggan sehingga untuk mengatasinya Politeknik Muara Teweh mengoperasikan generator set berkapasitas 140 kVA sebagai pembangkit listrik cadangan dengan bahan bakar jenis solar. Berdasarkan hasil penelitian ini, kebutuhan daya listrik pada saat beban puncak di gedung Politeknik Muara Teweh sebesar 94,168 kW dengan konsumsi bahan bakar spesifik sebanyak 28,16 liter dalam 1 (satu) jam pengoperasiannya. Dengan manajemen energi yang baik, gedung Politeknik Muara Teweh dapat melakukan penghematan sampai 50% dari beban puncak dengan penghematan konsumsi bahan bakar spesifik dalam pengoperasiannya sebesar 14,08 liter setiap jam.

Keywords— Generator set, kapasitas terpasang, beban puncak, konsumsi bahan bakar spesifik/Break Specific Fuel Consumption (BSFC) dan Break Horse Power (BHP).

**1. PENDAHULUAN**

Pembangunan Program Kelistrikan Nasional 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah sekarang sedang dikerjakan oleh PLN dimana sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah diproyeksikan pada tahun 2019 PLN akan membangun pembangkit sebesar 1.413 MW serta jaringan transmisi 150 kV sepanjang 2.606 kms untuk mencapai target rasio elektrifikasi 92% di kedua provinsi ini. Daya mampu Sistem Barito saat ini mencapai 632 MW dengan surplus daya sebesar 100 MW setelah beroperasinya Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pulang Pisau dengan kapasitas 2 x 60 MW di Kabupaten Pulang Pisau dan Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bangkanai dengan kapasitas 155 MW di Kabupaten Barito Utara sehingga PLN mempunyai kemampuan lebih untuk

melayani permintaan suplai listrik baik dari masyarakat maupu industri di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah <sup>[1]</sup>.

Sistem kelistrikan di wilayah Muara Teweh dan sekitarnya termasuk sistem listrik terisolasi (*isolated area*) yang merupakan bagian dari sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sejak tahun 2016 sistem kelistrikan di Muara Teweh dan sekitarnya disuplai oleh PLTMG Bangkinai sebesar 7,7 MW. Terkait dengan kemampuan sistem pembangkit dan penyesuaian sistem yang sudah ada, maka dilakukan serangkaian uji coba seperti tes pembebanan mesin pembangkit, keandalan sistem jaringan dan revitalisasi distribusi beban di kota Muara Teweh dan sekitarnya<sup>[2]</sup>. Hal ini mengakibatkan adanya pemadaman listrik terjadwal pada tanggal tertentu setiap bulan yang dilakukan oleh PLN.

Melihat kondisi kelistrikan di atas, pemenuhan kebutuhan utama energi listrik dari pada gedung Politeknik Muara Teweh berasal dari pasokan dari PLN sehingga Politeknik Muara Teweh yang membutuhkan energi listrik dalam kegiatan operasionalnya harus dapat mengantisipasi dan menyesuaikan kondisi tersebut apabila pasokan dari PLN terputus atau mengalami pemadaman. Gedung Politeknik Muara Teweh menggunakan sumber pembangkit listrik cadangan berupa generator *set* dengan mesin diesel berbahan bakar solar dengan kapasitas pembangkitan daya sebesar 140 kVA. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan konsumsi bahan bakar solar dalam pembangkitan daya listrik dengan generator *set* dengan memperhatikan penghematan penggunaan daya listrik yang pada gedung Politeknik Muara Teweh sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan biaya operasional pembangkitan generator *set* pada Gedung Politeknik Muara Teweh.

## 2. LANDASAN TEORI


### 2.1. Generator Set

Generator arus bolak-balik (AC) atau alternator adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik.

Prinsip kerja generator sinkron berdasarkan induksi elektromagnetis. Rotor diputar oleh penggerak mula (*prime mover*) sehingga kutub-kutub yang ada pada rotor akan berputar. Kumparan medan yang terdapat pada rotor dihubungkan dengan sumber eksitasi yang akan disuplai oleh arus searah sehingga menimbulkan fluks yang besarnya tetap terhadap waktu <sup>[3]</sup>.

### 2.2. Daya Listrik

Daya dalam sistem pembangkitan listrik bolak balik (AC) terdiri dari daya aktif (P) dengan satuan watt, daya reaktif (Q) dengan satuan VAR dan daya kompleks (S) dengan satuan VA, dimana hubungan ketiga daya tersebut direpresentasikan melalui gambar segitiga daya <sup>[4]</sup>.

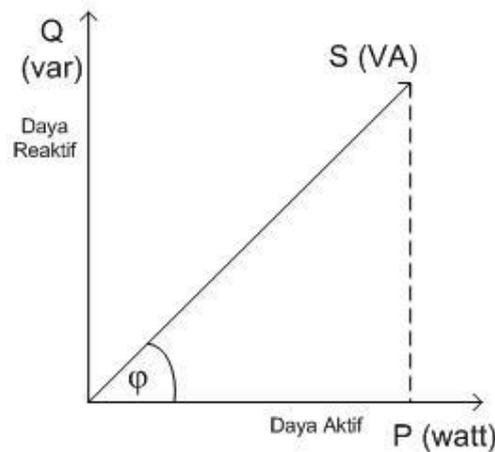

Gambar 1. Segitiga Daya

Berdasarkan gambar segitiga daya di atas, generator menghasilkan daya aktif sebesar P, daya reaktif sebesar Q dan totalnya secara vektor disebut daya kompleks S. Daya aktif (P) dalam satuan watt adalah daya yang digunakan untuk energi kerja sebenarnya. Daya ini yang dikonversikan menjadi energi tenaga mekanik, cahaya atau panas. Daya reaktif (Q) dalam satuan VAR adalah daya yang digunakan untuk pembangkitan fluks magnetik atau medan magnet. Peralatan-peralatan listrik yang memerlukan daya reaktif adalah motor listrik atau dinamo, trafo, *ballast* lampu yang konvensional dan peralatan listrik lain yang menggunakan proses induksi listrik lilitan untuk operasinya, sedangkan daya nyata (S) dengan satuan VA adalah total perkalian antara arus dan tegangan pada suatu jaringan listrik atau penjumlahan dengan metode trigonometri dari daya aktif dan reaktif dalam segitiga daya.

Gambar segitiga daya tersebut di atas juga merepresentasikan nilai faktor daya atau  $\cos \phi$  dalam hubungannya dengan daya. Hubungan 4 variabel secara matematis adalah sebagai berikut <sup>[4]</sup>:

$$\text{Daya aktif} = P = VI \cos \phi \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Daya reaktif} = Q = VI \sin \phi \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Daya kompleks} = S = \sqrt{P^2 + Q^2} = VI \dots\dots\dots (3)$$

$$\text{Faktor daya} (\cos \phi) = \frac{P}{S} \dots\dots\dots (4)$$

Sedangkan untuk daya aktif yang dibangkitkan generator 3 fasa adalah sebagai berikut <sup>[5]</sup>:

$$P = \sqrt{3}V_L I_L \cos \phi \dots\dots\dots (5)$$

### 2.3. Mesin Diesel

Mesin (*engine*) sebagai perangkat pemutar sedangkan genarator atau alternator sebagai perangkat pembangkit listrik. *Engine* dapat berupa perangkat mesin disel berbahan bakar solar, mesin berbahan bakar bensin, mesin gas, maupun mesin turbin ada bermacam-macam mesin sesuai dengan kebutuhan.

Mesin diesel termasuk mesin dengan pembakaran dalam dimana energi dimanfaatkan adalah energi termalnya (energi panas). Untuk membangkitkan listrik, sebuah mesin diesel dihubungkan dengan generator dalam satu poros. Penggerak mula atau *prime mover* merupakan peralatan yang berfungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Pada mesin diesel/diesel *engine* terjadi penyalaan sendiri, karena proses kerjanya berdasarkan udara murni yang dimampatkan di dalam silinder pada tekanan yang tinggi ( $\pm 30$  atm), sehingga temperatur di dalam silinder naik. Dan pada saat itu bahan bakar disemprotkan dalam silinder yang bersuhu dan bertekanan tinggi melebihi titik nyala bahan bakar sehingga bahan bakar yang diinjeksikan akan terbakar secara otomatis. Penambahan panas atau energi senantiasa dilakukan pada tekanan yang konstan.

Dalam sistem pembangkitan listrik tenaga diesel, daya dari mesin diesel (*Break Horse Power*, BHP) merupakan daya masukan (*input*) mekanik untuk memutar generator *set* sehingga menghasilkan daya keluaran (*output*) listrik. Perbandingan antara daya keluaran ( $P_{Out}$ ) dan daya masukan ( $P_{In}$ ) akan menunjukkan efisiensi ( $\eta$ ) kerja mesin generator *set*. Nilai efisiensi mesin diesel dan generator biasanya sudah tertera pada *name plate* atau katalog produk mesin atau dapat dihitung dengan persamaan berikut :

$$\eta = \frac{P_{Out}}{P_{In}(BHP)} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

Membuat estimasi konsumsi bahan bakar berdasarkan pada kalkulasi total daya beban dari penggunaan peralatan listrik. Berdasarkan perhitungan ini dapat dilihat pemakaian bahan bakar pada generator yang digerakan motor bensin dibanding dengan yang digerakan motor diesel. Pada beberapa produk, konsumsi bahan bakar spesifik (BSFC) sudah dapat diketahui melalui katalog maupun buku manual produk. Estimasi konsumsi bahan bakar motor diesel dapat dihitung dengan persamaan berikut <sup>[6]</sup> :

$$S = k \times P \times t \dots\dots\dots (7)$$

- dengan  $S$  = Konsumsi solar (liter)
- $k$  = 0,2 (Faktor ketetapan konsumsi solar liter per kW per jam)
- $P$  = Daya generator (kW)
- $t$  = Waktu (jam)

Konsumsi bahan bakar spesifik atau *break specific fuel consumption* (BSFC) dari suatu generator berdasarkan pada jumlah pemakaian bahan bakar yang dibagi dengan daya *output* motor bergerak. Dalam perhitungan estimasi bahan bakar pada mesin diesel untuk generator, daya *output* motor bergerak dianggap sama dengan daya yang dikonsumsi (daya beban) dan harga rata-rata konsumsi bahan bakar spesifik dihitung dengan persamaan berikut <sup>[7]</sup>:

$$BSFC = \frac{\dot{m}}{BHP} \dots\dots\dots (8)$$

- dengan  $BSFC$  = *Break Specific Fuel Consumption* (g/kWh)
- $\dot{m}$  = Konsumsi bahan bakar per waktu (kg/s)
- $BHP$  = *Break Horse Power* (kW)

Konsumsi bahan bahan spesifik secara umum dapat diketahui sebagai berikut [6] :

- a. *Otto (gasoline) engine* : 273 - 227 g/kWh, dengan nilai rata-rata 250 g/kWh
- b. *Diesel engine* : 209 - 178 g/kWh, dengan nilai rata-rata 194 g/kWh.

Estimasi konsumsi bahan bakar spesifik motor diesel dapat dihitung dengan persamaan berikut [7] :

$$S_{\text{spesifik}} = BSFC \times BHP \times t \dots\dots\dots (9)$$

- dengan  $S_{\text{spesifik}}$  = Konsumsi solar (gram)  
 $BSFC$  = Konsumsi bahan bakar spesifik (gram/kWh)  
 $BHP$  = Beban keluaran (kW)  
 $t$  = Waktu (*hour*)

Sedangkan berat jenis suatu bahan bakar bergantung pada temperatur dan kandungannya, dan secara umum dapat diambil harga rata-rata dari berat jenis bahan bakar adalah sebagai berikut [6]:

- a. Bensin 0,745 kg/L
- b. Solar 0,832 kg/L

Secara umum harga rata-rata konsumsi bahan bakar spesifik adalah dapat dihitung dengan persamaan [6] :

$$S_{\text{rata-rata}} = \frac{S_{\text{spesifik}}}{\text{berat jenis bahan bakar}} \dots\dots\dots (10)$$

### 3. METODE PENELITIAN


Penelitian tentang estimasi konsumsi bahan bakar generator set dalam pembangkitan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik pada gedung Politeknik Muara Teweh ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, dimana data-data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah besarnya daya yang dibangkitkan oleh generator *set* dan besarnya beban pemakaian daya listrik yang dipakai oleh gedung Politeknik Muara Teweh.

Variabel-variabel dalam yang dipergunakan penelitian ini adalah daya mekanik yang dihasilkan mesin diesel dan daya listrik yang dibangkitkan oleh generator *set* serta daya listrik yang dibutuhkan oleh gedung Politeknik Muara Teweh.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data-data hasil pengukuran dari daya listrik yang dibangkitkan oleh generator *set* maupun data teknis dari mesin diesel dan perhitungan konsumsi daya listrik saat beban puncak pada gedung Politeknik Muara Teweh.

Analisis dari penelitian ini dilakukan dengan menghitung data-data berupa daya listrik yang terbangkit dari generator *set* dengan kebutuhan daya listrik pada gedung Politeknik Muara Teweh, sehingga dapat diketahui daya mekanik yang dikeluarkan mesin diesel sehingga dapat dihitung konsumsi bahan bakar spesifik

dan pada akhirnya dapat memproyeksikan kebutuhan konsumsi bahan bakar solar dalam pembangkitan daya listrik dari generator set pada gedung Politeknik Muara Teweh. Data daya listrik yang terbangkit dapat diketahui dari *name plate* yang tertera pada generator *set* dan juga daya yang tertera pada layar display kontrol pada saat generator *set* dioperasikan. Sedangkan data-data kebutuhan daya listrik dari diperoleh dari pengukuran penggunaan peralatan-peralatan listrik yang dipergunakan terutama saat beban puncak pada gedung Politeknik Muara Teweh.

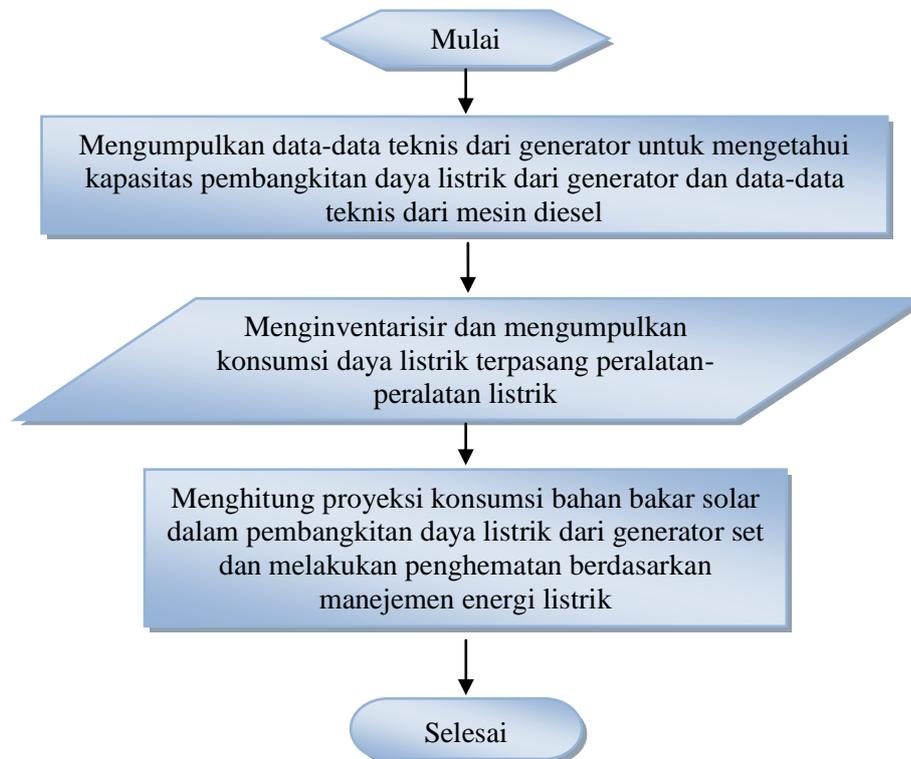

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan observasi dan pengukuran data-data di lapangan dapat diketahui data spesifikasi teknis dari generator *set*, mesin diesel serta inventarisir peralatan-peralatan dan konsumsi daya listrik yang dipergunakan di gedung Politeknik Muara Teweh. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan ini maka dapat dihitung dan diketahui proyeksi konsumsi bahan bakar solar dalam pembangkitan generator *set* untuk memenuhi kebutuhan daya dari peralatan-peralatan yang digunakan pada gedung Politeknik Muara Teweh.

##### 4.1. Data Teknis Generator Set

Generator *set* yang dipergunakan sebagai pembangkit listrik cadangan pada gedung Politeknik Muara Teweh adalah generator sinkron 3 fasa dengan merk Rexford tipe RF274E14 dengan kapasitas daya terbangkit sebesar 140 kVA.



Gambar 3. Generator Sinkron 3 fasa merk Rexford

Adapun data teknis dari generator set tersebut seperti tabel berikut.

Tabel 1. Data Teknis Generator Set 3 Fasa merk Rexford

No.	Data Teknis	Kuantitas
1.	Daya Nyata (S)	140 kVA
2.	Tegangan (V)	400 Volt
3.	Arus (I)	202 Amper
4.	Faktor Daya ( $\cos \varphi$ )	0,8
5.	Frekuensi ( $f$ )	50 Hz
6.	Efisiensi ( $\eta$ )	0,88
7.	Putaran ( $n$ )	1500 rpm

Berdasarkan data-data teknis generator *set* 3 fasa di atas dapat dihitung kapasitas pembangkitan daya aktif dari generator *set* tersebut. Sesuai persamaan dari segitiga daya diketahui hubungan daya nyata (S), daya aktif (P) dan faktor daya ( $\cos \varphi$ ) yaitu  $\cos \varphi = \frac{P}{S}$  sehingga daya aktif dapat dihitung dengan persamaan  $P = S \cdot \cos \varphi$ .

Daya aktif (P) yang dibangkitkan oleh generator *set* merk Rexford sebesar (1) :

$$\begin{aligned} P &= S \cdot \cos \varphi \\ &= 140000 \text{ VA} \cdot 0,8 \\ &= 112000 \text{ Watt} \\ &= \mathbf{112 \text{ kW}} \end{aligned}$$

Daya aktif (P) yang dibangkitkan oleh generator *set* 3 fasa merk Rexford juga dapat dihitung (5) :

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{3} V_L I_L \cos \varphi \\ &= \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 202 \cdot 0,8 \\ &= 111959,7642 \text{ Watt} \\ &\approx \mathbf{112 \text{ kW}} \end{aligned}$$

Selanjutnya daya reaktif (Q) yang dibangkitkan oleh generator *set* merk Rexford dengan persamaan (3) berikut :

$$\begin{aligned}
 S &= \sqrt{P^2 + Q^2} \text{ atau} \\
 Q &= \sqrt{S^2 - P^2} \\
 &= \sqrt{(140000)^2 - (112000)^2} \\
 &= \sqrt{7056000000} \text{ VAR} \\
 &= 84000 \text{ VAR} = \mathbf{84 \text{ kVA}}
 \end{aligned}$$

#### 4.2. Kebutuhan Daya Listrik

Karakteristik beban daya listrik pada gedung Politeknik Muara Teweh terdiri dari beban daya listrik untuk penerangan, pengkondisi suhu ruangan (AC), peralatan elektronik (komputer dan laptop), peralatan laboratorium serta peralatan pendukung akademik lainnya, dimana pengoperasian peralatan-peralatan listrik tersebut dari pukul 8 pagi samapai pukul 14 siang (rata-rata 6 jam per hari).

Tabel 2. Karakteristik Konsumsi Daya (kW) Peralatan Listrik pada Gedung Politeknik Muara Teweh

No	Nama Gedung	Karakteristik Beban Daya Listrik (kW)			
		Lampu	AC	PC dan Laptop	Lain-lain
1.	Lantai 1 Direktorat	0,990	4,476	8,848	1,770
2.	Lantai 2 Direktorat	0,720	4,103	51,292	1,017
3.	Lantai 1 Perkuliahan	0,972	3,357	3,084	1,714
4.	Lantai 2 Perkuliahan	1,080	3,357	3,932	3,456
<b>T o t a l</b>		<b>3,762</b>	<b>15,29</b>	<b>67,156</b>	<b>7,957</b>
<b>Total konsumsi daya</b>		<b>94,168 kW</b>			

Berdasarkan karakteristik penggunaan beban peralatan-peralatan listrik di gedung Politeknik Muara Teweh di atas, dapat diketahui bahwa pemakaian komputer dan laptop terutama di Laboratorium Komputer 1 dan 2 serta Laboratorium Multimedia mengkonsumsi daya listrik terbesar yaitu sebesar 71% dari total penggunaan daya listrik. Berdasarkan rekapitulasi konsumsi daya listrik pada Tabel 4.6. di atas, maka diketahui bahwa beban puncak penggunaan daya listrik (P) untuk peralatan-peralatan listrik di gedung Politeknik Muara Teweh dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14 siang adalah sebesar **94,168 kW**.

Faktor daya ( $\cos \phi$ ) dari penyaluran daya listrik baik dari PT. PLN maupun dari generator *set* (cadangan) adalah sebesar 0,8 sehingga dengan menggunakan teorema segitiga daya, dapat dihitung daya kompleks (S) dari konsumsi daya aktif (P) dari peralatan-peralatan listrik yang dipergunakan pada gedung Politeknik Muara Teweh yaitu sebesar (4) :

$$\cos \phi = \frac{P}{S} \text{ sehingga,}$$

$$S = \frac{P}{\cos \varphi}$$

$$= \frac{94,168 \text{ kW}}{0,8}$$

$$= 117,71 \text{ kVA}$$

Berdasarkan karakteristik peralatan-peralatan listrik yang digunakan, dapat diasumsikan peralatan-peralatan tersebut juga menyerap daya reaktif sebesar (3) :

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \text{ atau}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

$$= \sqrt{(117710)^2 - (94168)^2}$$

$$= \sqrt{4988031876} \text{ VAR}$$

$$= 70626 \text{ VAR} = 70,626 \text{ kVAR}$$

Jika pengelola Politeknik menerapkan sistem manajemen energi yang baik seperti mengontrol pengkondisi udara pada ruangan-ruangan yang tidak dipergunakan, mengkondisikan mode *screen saver* pada PC dan laptop yang tidak dipergunakan terus-menerus, memanfaatkan penerangan alami pada siang hari serta melakukan penghematan pada semua peralatan listrik lainnya maka dapat diasumsikan konsumsi daya listrik akan berkurang sehingga beban puncak juga akan berkurang seperti yang terjadi pada di bawah ini.

Tabel 3. Asumsi Penghematan Konsumsi Daya Listrik (kW) pada Gedung Politeknik Muara Teweh

No	Nama Gedung	Asumsi Penghematan Daya Listrik (kW) dari Beban Puncak				
		10%	20%	30%	40%	50%
1	Lantai 1 Direktorat	14,5	12,9	11,3	9,7	8,0
2	Lantai 2 Direktorat	51,4	45,7	40,0	34,3	28,5
3	Lantai 1 Perkuliahan	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5
4	Lantai 2 Perkuliahan	10,6	9,4	8,3	7,1	5,9
Total konsumsi daya (kW)		84,7	75,3	66,0	56,6	46,9

Berdasarkan rekapitulasi asumsi penghematan daya listrik pada Tabel 3. di atas, maka diketahui bahwa beban puncak penggunaan daya listrik untuk peralatan-peralatan listrik di gedung Politeknik Muara Teweh dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14 siang dapat diasumsikan sebesar **46,9 kW** sampai dengan **84,7 kW**.

#### 4.3. Data Teknis Mesin Diesel

Penggerak utama (*prime mover*) dari generator *set* adalah mesin diesel dengan merk Deutz tipe BF 6M 1013-E bermesin turbo.



Gambar 4. Mesin diesel merk Deutz tipe BF 6M 1013-E

Adapun data teknis dari mesin diesel tersebut seperti tabel berikut.

Tabel 4. Data Teknis Mesin Diesel merk Duetz BF 6M 1013-E

No.	Data Teknis	Kuantitas
1.	Daya	128 kW
2.	Putaran ( $n$ )	1500 rpm
3.	Efisiensi ( $\eta$ )	0,95
4.	Frekuensi ( $f$ )	50 Hz
5.	Jumlah silinder	6 (enam)
6.	<i>Specific Fuel Consumption</i>	208 – 212 g/kWh
7.	Sistem pendingin	<i>External Cooled</i>

#### 4.4. Estimasi Konsumsi Bahan Bakar

Berdasarkan rekapitulasi kebutuhan beban daya listrik (Tabel 2) gedung Politeknik Muara Teweh pada saat beban puncak adalah sebesar 94,168 kW, maka daya masukan  $P_m$  (BHP) dapat dihitung dengan persamaan (6) :

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{In}(BHP)} \times 100\%$$

$$P_{In}(BHP) = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{P_{out}}{(\eta_{mek} \cdot \eta_g)}$$

$$= \frac{94,168 \text{ kW}}{(0,95 \times 0,88)}$$

$$= \mathbf{112,64 \text{ kW}}$$

Sedangkan estimasi konsumsi bahan bakar spesifik dari mesin diesel untuk menggerakkan generator pada saat beban puncak selama 1 (satu) jam dapat dihitung dengan persamaan (7) :

$$S_{Spesifik} = SFC \times BHP \times t$$

$$= 208 \frac{g}{kWh} \times 112,64 \text{ kW}$$

$$\times 1 \text{ h}$$

$$= 23429,12 \text{ g} = 23,43 \text{ kg}$$

sehingga secara umum harga rata-rata konsumsi bahan bakar spesifik adalah dapat dihitung dengan persamaan (10) :

$$\begin{aligned} S_{rerata} &= \frac{S_{spesifik}}{\text{berat jenis bahan bakar solar}} \\ &= \frac{23,43 \text{ kg}}{0,832 \text{ kg/l}} = \mathbf{28,16 \text{ l}} \end{aligned}$$

Jadi estimasi harga rata-rata konsumsi bahan bakar spesifik mesin diesel untuk menggerakkan generator *set* selama 1 (satu) jam adalah sebanyak **28,16 liter**.

Berdasarkan rekapitulasi asumsi penghematan konsumsi daya listrik peralatan listrik (Tabel 3) yang ada pada gedung Politeknik Muara Teweh, estimasi konsumsi bahan bakar spesifik dari mesin diesel untuk menggerakkan generator dengan asumsi penghematan 10% dari beban puncak selama 1 (satu) jam dapat dihitung dengan persamaan (6) :

$$\begin{aligned} P_{In}(BHP) &= \frac{P_{Out}}{\eta} = \frac{P_{Out}}{(\eta_{mek} \cdot \eta_g)} \\ &= \frac{84,7 \text{ kW}}{(0,95 \times 0,88)} = \mathbf{101,32 \text{ kW}} \end{aligned}$$

Sedangkan estimasi konsumsi bahan bakar spesifik dari mesin diesel untuk menggerakkan generator pada saat beban puncak selama 1 (satu) jam dapat dihitung dengan persamaan (7) :

$$\begin{aligned} S_{spesifik} &= SFC \times BHP \times t \\ &= 208 \text{ g/kWh} \times 101,32 \text{ kW} \times 1 \text{ h} \\ &= 21074,56 \text{ g} = \mathbf{21,08 \text{ kg}} \end{aligned}$$

sehingga secara umum harga rata-rata konsumsi bahan bakar spesifik adalah dapat dihitung dengan persamaan (10) :

$$S_{rata-rata} = \frac{S_{spesifik}}{\text{berat jenis bahan bakar solar}} = \frac{21,08 \text{ kg}}{0,832 \text{ kg/l}} = \mathbf{25,34 \text{ l}}$$


Jadi estimasi harga rata-rata konsumsi bahan bakar spesifik mesin diesel untuk menggerakkan generator *set* selama 1 (satu) jam adalah sebanyak **25,34 liter**.

Dengan melakukan perhitungan yang sama, rata-rata konsumsi bahan bakar spesifik mesin diesel untuk menggerakkan generator *set* selama 1 (satu) jam dengan asumsi penghematan konsumsi daya listrik dari peralatan listrik yang digunakan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar Spesifik Mesin Generator *set* selama 1 (satu) Jam Saat Beban Puncak pada Gedung Politeknik Muara Teweh

No	Nama Gedung	Asumsi Penghematan Daya Listrik (kW) dari Beban Puncak				
		10%	20%	30%	40%	50%
1.	Lantai 1 Direktorat	14,5	12,9	11,3	9,7	8,0
2.	Lantai 2 Direktorat	51,4	45,7	40,0	34,3	28,5
3.	Lantai 1 Perkuliahan	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5
4.	Lantai 2 Perkuliahan	10,6	9,4	8,3	7,1	5,9
<b>Total konsumsi daya (kW)</b>		84,7	75,3	66,0	56,6	46,9
<b>Rerata konsumsi bahan bakar spesifik (liter)</b>		28,1	25,3	20,4	16,9	14,0

Penerapan manajemen energi yang baik seperti mengontrol pengkondisi udara pada ruangan-ruangan yang tidak dipergunakan, mengkondisikan mode *screen saver* pada PC dan laptop yang tidak dipergunakan terus-menerus, memanfaatkan penerangan alami pada siang hari serta melakukan penghematan pada semua peralatan listrik lainnya maka dapat diasumsikan konsumsi daya listrik akan berkurang sehingga beban puncak juga akan berkurang dan pada akhirnya juga menghemat biaya operasional dan konsumsi bahan bakar sistem pembangkit listrik tenaga diesel cadangan pada gedung Politeknik Muara Teweh seperti tersaji pada gambar diagram batang di bawah ini.

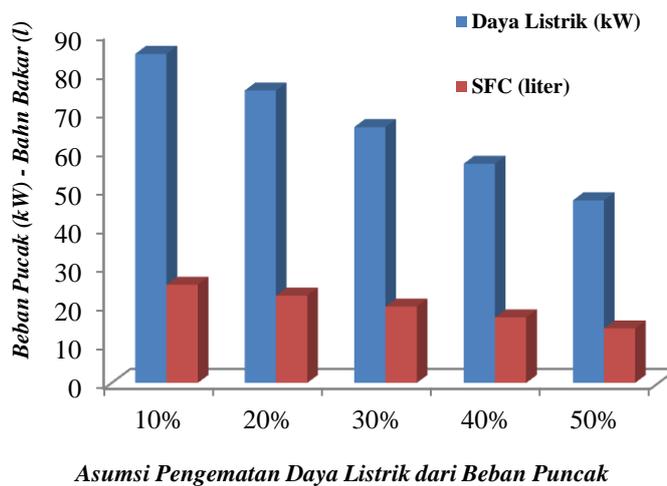

Gambar 5. Perbandingan Beban Puncak dan SFC Genset

Berdasarkan gambar diagram batang di atas, dengan asumsi penghematan 50% dari penggunaan daya listrik pada saat beban puncak dengan menerapkan

manajemen energi yang baik, penghematan konsumsi bahan bakar dari pengoperasian mesin generator *set* mencapai 14 liter setiap jam.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan-kesimpulan yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Karakteristik beban daya listrik pada gedung Politeknik Muara Teweh terdiri dari beban daya listrik untuk penerangan, pengkondisi suhu ruangan (AC), peralatan elektronik (komputer dan laptop), peralatan laboratorium serta peralatan pendukung akademik lainnya dengan proyeksi beban puncak (pukul 8 sampai dengan pukul 14) adalah sebesar 94,168 kW.
- b. Penggerak utama generator *set* adalah mesin diesel bermesin turbo 6 (enam) silinder dengan sistem pendingin luar dengan kapasitas daya keluaran sebesar 128 kW dan efisiensi mesin 0,95 dengan kecepatan putaran sebesar 1500 rpm. Bahan bakar jenis solar dengan konsumsi bahan bakar spesifik pembebanan 100% sebesar 212 g/kWh, pembebanan 75% sebesar 208 g/kWh dan pembebanan 50% sebesar 212 g/kWh.
- c. Rata-rata konsumsi bahan bakar spesifik (BSFC) dari mesin diesel untuk menggerakkan generator *set* yang diproyeksikan untuk memikul beban puncak selama 1 (satu) jam diestimasikan sekitar 28,16 liter dan dengan asumsi penghematan 50% pada saat beban puncak dengan menerapkan manajemen energi yang baik, penghematan konsumsi bahan bakar dari pengoperasian mesin generator *set* mencapai 14 liter setiap jam.

## 6. SARAN

Saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Penggunaan peralatan-peralatan listrik sedapat mungkin mengikuti kaidah manajemen energi untuk melakukan penghematan konsumsi energi listrik sehingga juga akan menghemat konsumsi bahan bakar dari sistem cadangan pembangkit listrik tenaga diesel pada gedung Politeknik Muara Teweh.
- b. Pemeliharaan terhadap generator *set* dan penggerak utama diharapkan dapat dilakukan secara rutin dan berkala untuk menjaga keandalan dan kontinuitas penyaluran energi listrik pada gedung Politeknik Muara Teweh.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] PT. PLN, Jakarta. Ketersediaan Listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id), 10 Mei 2017.
- [2] PT. PLN, Jakarta. PLTMG Bangkai Dongrak Pembangunan Ekonomi Kalselteng, [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id), 08 Februari 2016.
- [3] Hamzah Berahim, Pengantar Teknik Tenaga Listrik, Teori Ringkas dan Penyelesaian Soal, Andi Offset, Yogyakarta, 1994.

- [4] John Bird, Electrical Circuit Theory and Technology, Revised Second Edition, Newnes, Elsevier Science Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 200 Wheeler Rd, Burlington, MA 01803, 2003.
- [5] Turan Gonen, Electrical Power Distribution System Engineering, McGraw Hill, California State University, Sacramento, 1986.
- [6] Baharrudin dan Ferdi H, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Mercubuana, Jakarta. Perhitungan Optimasi Bahan Bakar Solar pada Pemakaian Generator Set di BTS, Jurnal Teknik Elektro, Volume 6 No. 2, ISSN 2086 – 9479, Mei 2015, halaman 61 – 79.
- [7] Yanur Arzaka Ghiffir, Perbandingan Unjuk Kerja Genset 4-Langkah Menggunakan Bahan bakar Bensin dan LPG dengan Menambahkan Mixer Venturi, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya,